



KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: mail@kvgy.hu Web: www.kvgy.hu



MŰSZAKI ADATLAP

Típus:	DT; TNDZ
Megnevezés:	biztosító betétek
Rövid leírás:	Késleltetett működésű, teljes tartományú, vezetékvédő betétek.
Szabvány megfeleltetés:	MSZ EN 60269-1; MSZ HD 60269-3; DIN 49360 T2.
Megfelelőségi nyilatkozat száma:	

Műszaki adatok:

Névleges áram:

- TNDZ 2-25 A;
- DTII 2-25 A;
- DTIII 35-50 A.

Névleges feszültség (AC/DC): 500/500 V


Megszakítóképesség:

- AC 50 kA;
- DC 8 kA.


3d modell:



Körvonalrajz:

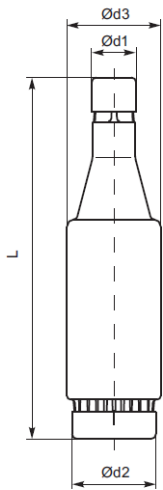

TNDZ

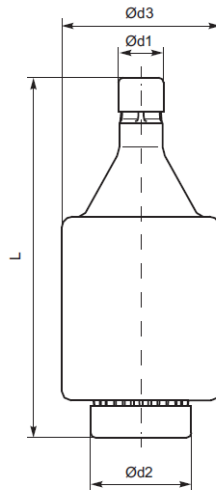

DTII / DTIII

Típus	Névleges áram (A)	Ø d1	Ø d2	Ø d3	L
TNDZ/E16	2	6 ^{+0,2-0,4}	11 ^{+1,8}	13,2 ^{-0,7}	49 ⁺²
	4				
	6				
	10	8 ^{+0,2-0,4}			
	16	10 ^{+0,2-0,4}			
	20	12 ^{+0,2-0,4}			
	25	14 ^{+0,2-0,4}			
DTII/E27	2	6 ^{+0,2-0,4}	min. 11	22,5 ^{-1,5}	
	4				
	6				
	10	8 ^{+0,2-0,4}			
	13	min. 13			
	16				
	20				
DTIII/E33	25	14 ^{+0,2-0,4}	min. 15	28 ^{-2,0}	
	35	16 ^{+0,2-0,4}			
	50	18 ^{+0,2-0,4}			
	63	20 ^{+0,2-0,4}			