



# KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: [mail@kvgy.hu](mailto:mail@kvgy.hu) Web: [www.kvgy.hu](http://www.kvgy.hu)



## MŰSZAKI ADATLAP

Típus:	<b>D; NDZ</b>
Megnevezés:	<b>biztosító betétek</b>
Rövid leírás:	Gyors működésű, teljes tartományú, általános célú betétek.
Szabvány megfeleltetés:	<b>CEE 16</b>
Megfelelőségi nyilatkozat száma:	

### Műszaki adatok:

#### Névleges áram:

- NDZ 2-25 A;
- DII 2-25 A;
- DIII 35-50 A.

Névleges feszültség (AC/DC): 500/500 V


#### Megszakítóképesség:

- AC 50 kA;
- DC 8 kA.


3d modell:



Körvonalrajz:

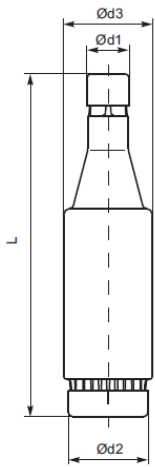

**NDZ**

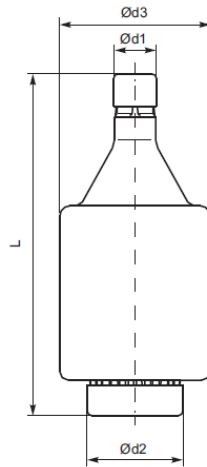

**DII / DIII**

Típus	Névleges áram (A)	Ø d1	Ø d2	Ø d3	L
NDZ/E16	2	$6^{+0,2-0,4}$	$11^{+1,8}$	$13,2^{-0,7}$	$49^{+2}$
	4				
	6				
	10	$8^{+0,2-0,4}$			
	16	$10^{+0,2-0,4}$			
	20	$12^{+0,2-0,4}$			
	25	$14^{+0,2-0,4}$			
DII/E27	2	$6^{+0,2-0,4}$	min. 11	$22,5^{-1,5}$	$49^{+2}$
	4				
	6				
	10	$8^{+0,2-0,4}$	min. 13		
	16	$10^{+0,2-0,4}$			
	20	$12^{+0,2-0,4}$			
	25	$14^{+0,2-0,4}$			
DIII/E33	35	$16^{+0,2-0,4}$	min. 15	$28^{-2,0}$	$49^{+2}$
	50	$18^{+0,2-0,4}$			
	63	$20^{+0,2-0,4}$			