



# KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: [mail@kvgy.hu](mailto:mail@kvgy.hu) Web: [www.kvgy.hu](http://www.kvgy.hu)



## MŰSZAKI ADATLAP

Típus:	<b>K 01; K 02; KNZ; K II; K III.</b>
Megnevezés:	<b>műanyag biztosító fejek</b>
Rövid leírás:	A biztosító fejek gyors és biztonságos betétcserét tesznek lehetővé.
Szabvány megfeleltetés:	<b>MSZ EN 60269-1; MSZ HD 60269-3 DIN 49360 T1 (KNZ)</b>
Megfelelőségi nyilatkozat száma:	

### Műszaki adatok:


#### Névleges áram:

- K 01 25 A;
- K 02 63 A;
- KNZ 25 A;
- K II 25 A;
- K III 63 A.



#### Névleges feszültség:

- K 01 400 V;
- K 02 400 V;
- KNZ 500 V;
- K II 500 V;
- K III 500 V.



3d modell:

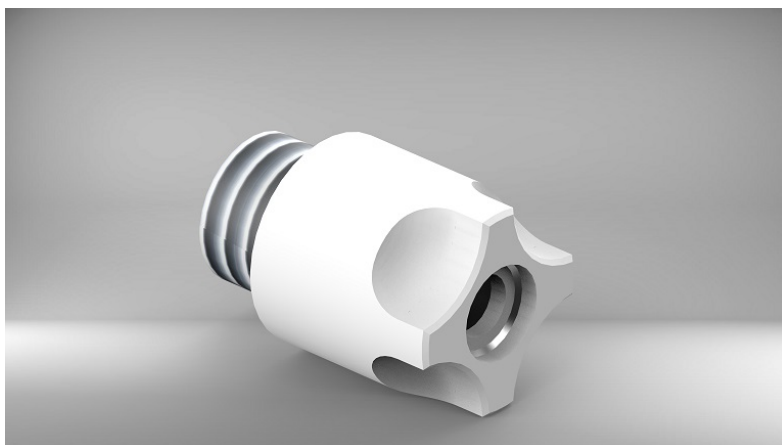



Körvonalrajz:

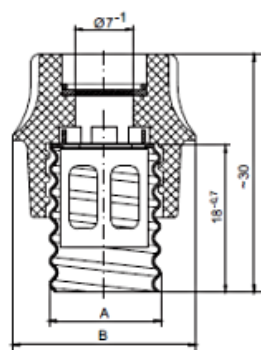



K 01

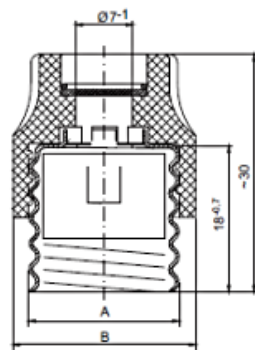

K 02

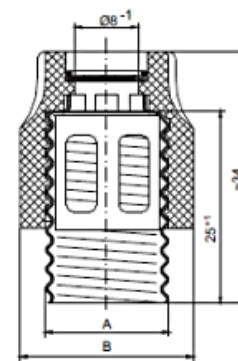

KNZ

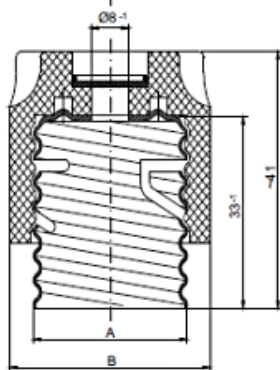

K II, K III

Tipus Typ Type	I <sub>n</sub>	U <sub>n</sub>	A	B
K 01	25A	400V	E14	Ø 22
K 02	63A	400V	E18	Ø 22,5
KNZ	25A	500V	E16	Ø 22,5
K II	25A	500V	E27	Ø 32
K III	63A	500V	E33	Ø 40