



# KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: [mail@kvgy.hu](mailto:mail@kvgy.hu) Web: [www.kvgy.hu](http://www.kvgy.hu)




## MŰSZAKI ADATLAP


Típus:	<b>C0; C1</b>
Megnevezés:	<b>biztosító betétek</b>
Rövid leírás:	Az erősáramú biztosító betétek villamos áramkörök, készülékek és berendezések túláram- és zárlatvédelmére szolgálnak. Előnyösen alkalmazhatók egyszerű szerkezetük és kis méretük miatt.
Szabvány megfeleltetés:	<b>MSZ EN 60269-1; MSZ HD 60269-3</b>
Megfelelőségi nyilatkozat száma:	

Műszaki adatok:	
Amperérték:	2-25 A;
Névleges feszültség:	400 V;
Megszakítóképesség:	50 kA;

3d modell:

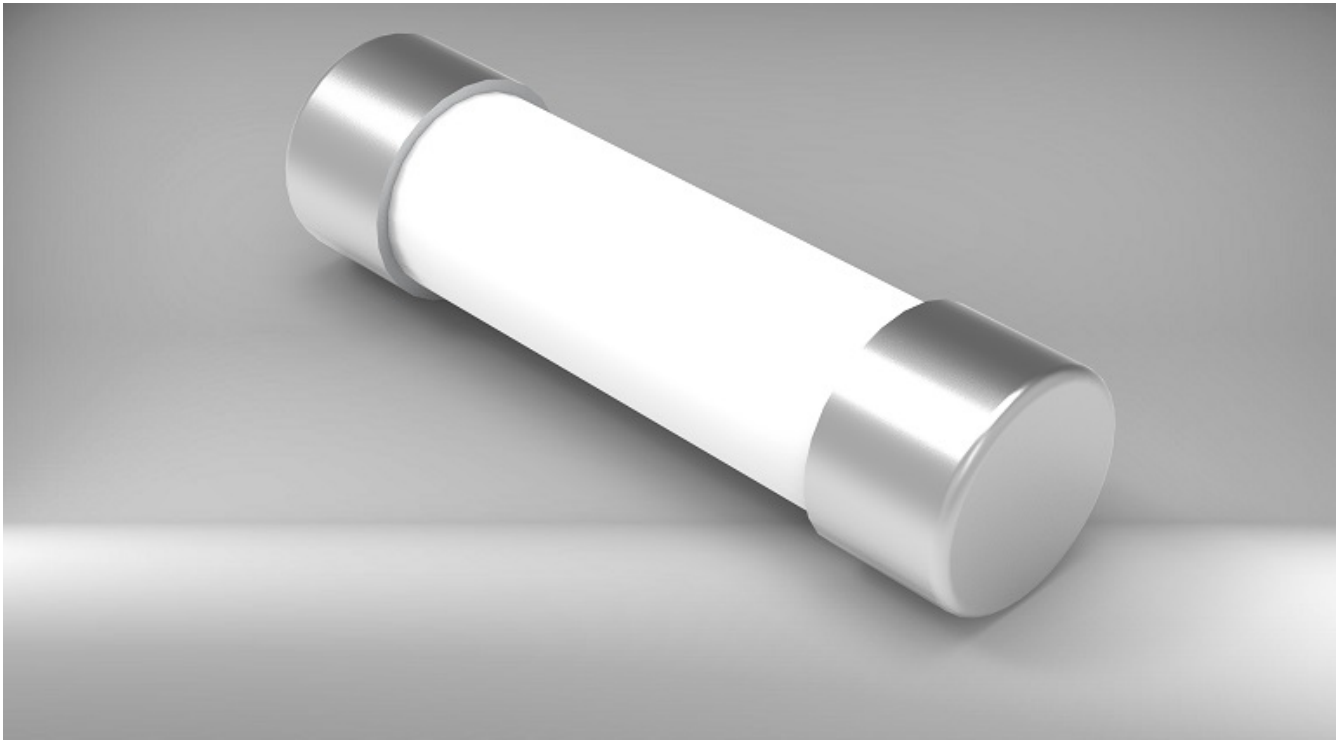

Körvonalrajz:

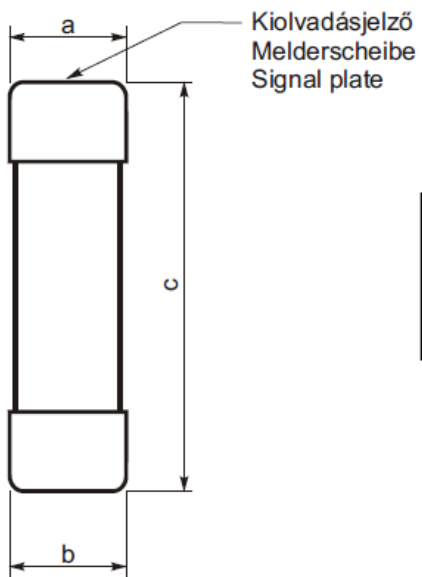

Tipus / Typ / Type	a	b	c
C 0 [ 8,5x32 ]	$\varnothing 8,3 \pm 0,2$	$\varnothing 8,8 \pm 0,2$	$31,5 \pm 0,5$
C 1 [ 9x36 ]	$\varnothing 8,5 \pm 0,4$	$\varnothing 9,0 \pm 0,4$	$36,0 \pm 0,8$