



KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: mail@kvgy.hu Web: www.kvgy.hu



MŰSZAKI ADATLAP

Típus: **MVB-02**

Megnevezés: mellső madárvédelmi burkolat, függőlegesen szerelt oszlopkapcsoló utólagos madárvédelmi kiegészítéséhez

Rövid leírás: Az MVB-02 madárvédelmi burkolat az EON áramszolgáltató, a KVGY Kft mint tervező és gyártó és a tiszántúli áramszolgáltató és a madárvédelmi szervezetek közös együttműködésével tervezett szerkezet, melyek feladata a nagyobb testű madarak áramütés általi pusztulásának csökkentése a függőleges helyzetben szerelt légvezetéki oszlopkapcsolók esetében. Az MVB-02 (mellső) burkolat az MVB-01 (hátsó) burkolattal együtt alkalmazható, kizárólag 3 sor szigetelővel szerelt, a KVGY Kft. által gyártott függőleges oszlopkapcsolóira.

Szabvány megfeleltetés: -

Megfelelőségi nyilatkozat száma: -


Műszaki adatok:

Névleges feszültség: 24 kV

Névleges frekvencia: 50 Hz

Tömeg teljes kiépítés esetén: 25kg

3d modell:

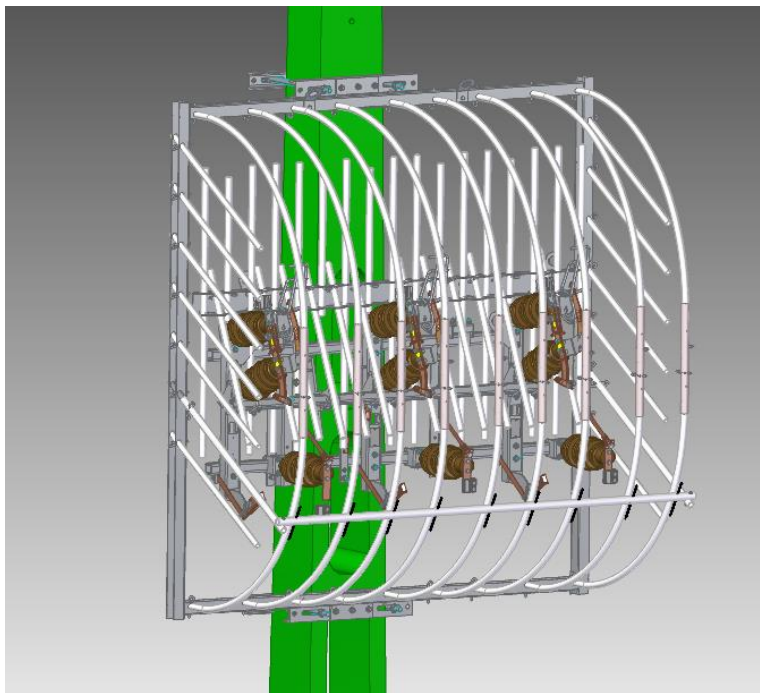

Körvonalrajz:

